

Caframo

Petite Digital Stirrer User Manual





Online Warranty Registration

To register the warranty for your Caframo stirrer online, please complete the registration found at

www.CaframoLabSolutions.com/product-registration/

Language Index

English.....	1
French.....	11
Spanish.....	21
German	31

Contents

Language Index.....	1
Packing List.....	2
Introduction	2
Safety Label Legend	3
Safety Instructions	3
General Instructions	4
Approvals	4
Installation in the Laboratory	5
Environmental Operating Conditions	5
Auto Start.....	6
Dimensions	6
Technical Data	7
Torque Capabilities.....	7
General Operating Instructions	8
Cleaning and Service.....	9
Warranty and Product Liability.....	10
Accessories.....	10

Packing List

Compare the contents of the shipment (BDC250 or BDC250U1) to the items on the following list to ensure all parts are received with the stirrer. Do not discard the container and packing materials until all parts are accounted for. It is recommended that the original packing materials be kept for transportation and storage.


- Petite digital stirrer *
- Power supply *
- Instruction manual *
- Allen key, (2) collet set screws *
- Stand support rod and lock nut
- Stand base
- (2) Impeller blades
- (2) Impeller lock screws
- Impeller shaft

* Included with BDC250MU1 (motor only)

Universal Power Supply

Included with BDC250U1, BDC250MU1.

- Interchangeable plugs for:
 - a. North America/Mexico/Japan
 - b. Europe
 - c. Australia/China
 - d. UK/Singapore
- Measures H 68, W 50, D 39.3 mm
- RoHS compliant & CE marked

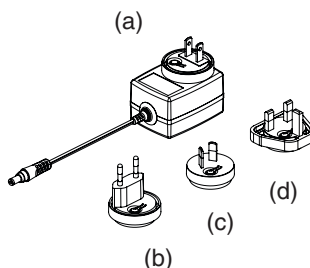

Introduction

This stirrer is specifically designed for professional use in the laboratory and for use in industry to stir liquids with various properties and applications.

This stirrer uses a high efficiency brushless DC motor. The speed is kept constant with continuous feedback to the motor. When torque demands are outside the stirrer's range, integrated electronic overload protection ensures no damage can occur to the electronics, motor or transmission.

The stirrer is designed for reliability and durability. There are no wear parts that require user service during the normal life of the stirrer. There are no user serviceable parts.


Safety Label Legend



CAUTION: Read operating instructions carefully and in full.



RECYCLE: Recycle in accordance with the waste electronic & electrical equipment (WEEE) directive.



Safety Instructions

1. All operators must be familiar with the stirrer and read this entire manual. If the stirrer is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.
2. The stirrer must be securely fixed to a stable support such as the provided stand. If other stands are used, the unit must be secured such that it will not fall if tipped.
3. **CAUTION:** This is not an explosion proof stirrer. Do not use in a highly flammable or explosive environment.
4. Spinning impellers can cause severe personal injuries. Operators must use extreme care and good judgment when mixing at any speed.
5. All mixing paddles and impellers must be in good condition with straight shafts. If the stirrer vibrates at high speeds, check the paddle shaft for damage, and repair or replace if needed.
6. Extreme care must be taken when mixing chemicals to ensure that no chemicals are splashed outside the mixing vessel. Care must be taken when changing to faster mixing speeds.
7. Ensure that the mixing impeller does not contact the containment vessel.
8. Do not operate while standing in water. Keep the unit dry and do not immerse any part, except the mixing paddle into any liquids. Protect unit and operator from splashing.
9. Ensure that no loose clothing, jewellery, or hair can become entangled in any rotating parts. A fast spinning chuck can cause injury to operator.
10. Power can be interrupted to the stirrer by pressing the power button. In an emergency, disconnect the main power cord.
11. Ensure the power button and mains power cord of the stirrer can be accessed immediately, directly and without risk at any time, and above all, in case of fault.
12. The stirrer must be used with supplied power cord. The cord and plug type are important safety elements. Do not use an inadequately rated cord and plug. Do not alter plug.

General Instructions

Read Safety Instructions: Unpack the stirrer carefully. Ensure the stirrer is not damaged and verify the contents against the packing list. If the stirrer is damaged or the contents do not correspond with the packing list, notify your supplier immediately.



Read the manual carefully! Make sure that all users read this manual thoroughly before operating the stirrer. For further questions or inquiries, please contact:

Caframo Limited

501273 Grey Road 1
Georgian Bluffs ON N0H 2T0, Canada

Tel: 519-534-1080
Toll Free: 800-567-3556 (within USA and Canada)
Website: www.CaframoLabSolutions.com
E-mail: labsales@caframo.com

Approvals

Standards		
North America		CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-051-15 UL 61010-1 (3rd Edition) UL 61010-2-051 FCC Part 15, Class A ICES003
Europe, Australia, New Zealand		IEC 61010-1, IEC 61010-2-051 EMC/EMI standard IEC 61326-1

CSA	Canadian Standards Association
CE	Communité Européen (European Community)
UL	Underwriters Laboratories
FCC	Federal Communications Commission
IEC	The International Electrotechnical Commission
ICES	Interference Causing Equipment Standards
EMC	Electromagnetic Compatibility
EMI	Electromagnetic Interference

Installation (BDC250MU1 includes motor only)

Stand Assembly

Remove lock nut. Insert the threaded end of the stand rod into the stand base. Turn rod clockwise to tighten. Secure with lock nut.

Stirrer Installation

Slide the clamp opening over the top of the stand rod. Lower to desired height. Turn clamp knob to securely tighten the stirrer onto the stand rod. Connect supplied power cord to stirrer. Connect power cord to a grounded electrical outlet.

Impeller Assembly

Add impeller blade(s) to impeller shaft. Tighten screw to secure.

Impeller Installation

Insert impeller shaft into collet opening until it stops. Tighten set screw.

Environmental Operating Conditions

The BDC250 stirrer must operate in the following conditions:

Indoors

1. Altitudes up to 2000 m (6500 ft.).
2. Temperatures from 5°C to 40°C (41°F to 104°F).
3. Maximum relative humidity 80% for temperatures up to 31°C (88°F) decreasing linearly to 50% relative humidity at (104°F).
4. Pollution degree 2 in accordance with IEC 664.


Auto Start

This stirrer includes an optional Auto Start feature. When set, the stirrer will resume mixing after a power failure, when power has been removed by control equipment (i.e., PLC) or when the power has been cut (i.e., stirrer unplugged). When power is restored, the stirrer will automatically ramp up to the last set speed and resume mixing. The stirrer ships from the factory with Auto Start disabled.

To set the Auto Start feature first ensure stirrer is powered off. Press and hold the Increase Button then press the Power Button. A dot will illuminate in the bottom right corner of the LED display to indicate the Auto Start feature is active. Press power button to turn the stirrer on and begin mixing.

To disable the Auto Start first ensure stirrer is powered off. Press and hold the Decrease Button then press the Power Button. The dot on the LED display will go out to indicate the feature has been disabled.

Dimensions

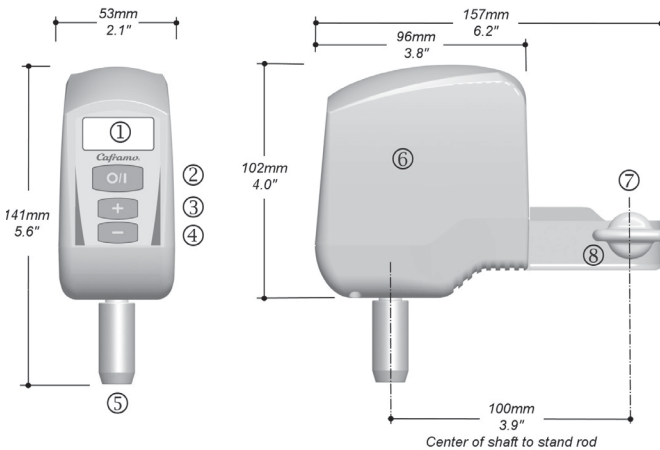

① Four-digit LED display

② Button - power on/off

③ Button - Increase rpm

④ Button - Decrease rpm

⑤ Collet

⑥ Housing

⑦ Clamp opening


⑧ Clamp knob

Technical Data

Model Number	BDC250
Speed range	50 to 2500 rpm
Maximum torque	10 Ncm
Mechanical output power	1/50 hp
Input to power supply	AC 100 to 240 volts, 50/60 Hz (must use supplied power cord)
Electrical output from power supply to Stirrer	DC 24 volts, 1 amp
Weight - Stirrer only	0.37 kgs (0.8 lbs)
Weight - Total package	1.47 kgs (3.2 lbs)
Maximum volume	2 litres, water-like viscosity
Molded housing	Chemical-resistant, flame retardant acetal copolymer. Recyclable.
Keypad	Waterproof, chemical-resistant polyester
Power cord length	1.8 m (6 ft)
Stainless steel collet	Fits 6 mm shaft (0.24 in)
Led display accuracy	± 10 rpm or $\pm 3\%$, whichever is greater, 4 digit

Torque Capabilities

Torque Curve

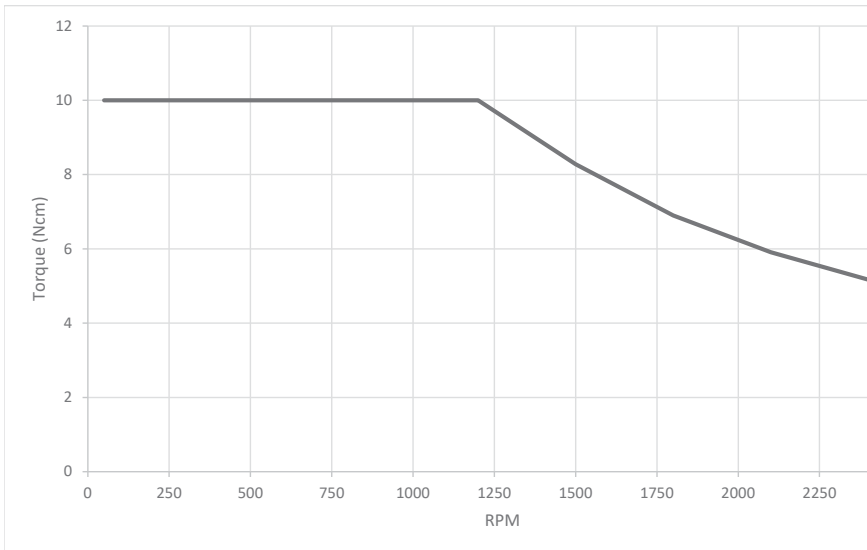

General Operating Instructions

The stirrer must be securely mounted as specified in the installation instructions. Ensure the mixing shaft and blade are securely attached. The stirrer is now ready for use to mix liquids.

Button Operation Functions



Power Button - Turns the stirrer motor on and off. When initially turned on, stirrer will spin at 50 rpm following a 5 second delay.



Increase Button - Increases the speed. If pressed within five seconds of the stirrer being turned on it will stir at the last speed before turned off.



Decrease Button - Decreases the speed. If pressed within five seconds of the stirrer being turned on it will stir at 50 rpm.

OL Indicates an overload condition. The load is too great for the stirrer and must be reduced. To reset stirrer turn power back on.

Safety is built into this stirrer. When it is turned on (Auto Start not enabled) it pauses for 5 seconds before it starts to mix. The last speed used is displayed. The user has three options.

1. Do nothing. The stirrer will start to stir at 50 rpm after five seconds.
2. Press the increase button and the stirrer will start to stir at the last speed set before powered off. This speed is displayed.
3. Press the decrease button and the stirrer will start to stir at 50 rpm.

Cleaning and Service


Cleaning

Unplug stirrer prior to cleaning. Using a mild soap and water solution, wipe the housing and control panel of the stirrer with a damp cloth. Do not use chlorine bleach, chlorine-based cleanser, abrasives, ammonia, steel wool, or scouring pads with metal content or similar harsh solvents or abrasives. These may damage the surface of the stirrer.

Service

Do not attempt to service or repair stirrer. If the stirrer housing is opened, the warranty becomes void. Contact Supplier for return authorization and return instructions. Clean the stirrer so that it is free from any materials which may be harmful. Provide an SDS or other safety data sheets for all chemicals used in conjunction with this stirrer where appropriate. Place the stirrer and its parts into the original packing to protect and prevent damage during transport. Follow shipping directions provided by Caframo when return is authorized and RMA issued.

CAUTION:

 Failure to clean, service, and handle the stirrer as outlined above can cause it to fail which could impair the safety of the user.

Warranty and Product Liability

Warranty

Caframo warrants the herein described product of its manufacture for three years from receipt of the equipment by the purchaser, against defects in material and workmanship. Warranty registration is available on the Service and Support page of our website (www.CaframoLabSolutions.com).

This limited warranty covers parts and labour. If the stirrer housing is opened, the warranty becomes void.

This warranty may only be altered by a specifically published amendment. No individual has authorization to alter the provisions of this warranty policy or its amendments. Expendable items are not covered by this warranty. Damages due to corrosion or accidental breakage are not covered.

Product Liability

Under no circumstances shall Caframo be liable for indirect, consequential, or special damages of any kind.

Caframo reserves the right to make technical changes without prior notice.

Accessories

The following accessories are available for purchase.

Shaft and Impellers - Part No. S100

- (1) Mixing shaft, 186 x 6.35 mm (7 3/8 x 0.24)
- (1) Radial blade, 12.7 x 30.5 mm (0.4 x 1.1 in)
- (1) Axial blade, 12.7 x 30.5 mm (0.4 x 1.1 in)

Stand - Part No. A215

- (1) Base
- (1) Hollow stand rod with lock nut, 495 x 9.5 mm (19.7 x 3/8 in)

Index Langue

Anglais.....	1
Français.....	11
Espanol.....	21
Allemand.....	31

Sommaire

Index Langue	11
Liste de colisage	12
Introduction	12
Légende des étiquettes de sécurité	13
Consignes de sécurité	13
Instructions générales	14
Homologations	14
Installation	15
Environnement et conditions de fonctionnement	15
Auto Start (mise en marche automatique).....	16
Dimensions	16
Données techniques	17
Capacités de couple.....	18
Consignes de fonctionnement	18
Nettoyage et maintenance	19
Garantie et responsabilité produit.....	20
Accessoires.....	20

Liste de colisage


Vérifier que tous les éléments figurant dans la liste (BDC250 & BDC250U1) suivante sont contenus dans l'emballage. Ne pas jeter le contenant et l'emballage tant que cette vérification n'a pas été effectuée. Il est recommandé de garder l'emballage d'origine pour le transport et l'entreposage.

- Petit agitateur digital *
- Cordon d'alimentation *
- Manuel d'utilisation *
- Clé hexagonale, (2) vis de serrage
- Tige d'agitation
- (2) Tiges à hélices
- (2) Vis de verrouillage de l'hélice
- Base du statif
- Tige de soutien du statif et contre-écrou

* Compris avec BDC250MU1 (moteur uniquement)

Alimentation universelle

- Inclus avec BDC250U1, BDC250MU1
- Prises interchangeables pour
 - a. Amérique du Nord / Mexique / Japon
 - b. Europe
 - c. Australie / Chine
 - d. Royaume-Uni / Singapour
- Mesures H 68 W 50 D 39,3 mm
- Conforme ROHS et marqué CE .



Introduction

Cet agitateur a été spécialement conçu pour une utilisation professionnelle en laboratoire et pour une utilisation industrielle standard. Il permet, par une technique d'agitation, de remuer des liquides aux propriétés et applications diverses et variées.

L'appareil est équipé d'un moteur à courant continu sans balai à haut rendement. La vitesse est constamment conservée grâce à une rétroaction permanente du moteur. Lorsque les exigences de couple sont supérieures à celles de l'agitateur, une protection électronique intégrée contre les surcharges évite que les composants électroniques, le moteur et la transmission ne soient endommagés.

L'agitateur a été conçu pour être fiable et durable. L'appareil ne contient aucune pièce d'usure et ne nécessite donc aucun entretien. Aucune pièce ne peut être réparée par l'utilisateur.


Légende des étiquettes de sécurité



ATTENTION : Lire attentivement et intégralement les consignes de fonctionnement.



RECYCLAGE : Recycler les pièces conformément à la réglementation locale.



Consignes de sécurité

1. Tous les utilisateurs doivent être familiarisés avec l'agitateur et avoir lu le manuel dans son intégralité. Si l'agitateur est utilisé d'une façon non spécifiée par le fabricant, la protection offerte par l'équipement peut être altérée.
2. L'agitateur doit être fermement fixé à un support stable tel que le statif fourni. Si d'autres statifs sont utilisés, l'appareil devra être fixé de façon à ne pas tomber s'il est incliné.
3. **AVERTISSEMENT**: Cet agitateur n'offre pas de protection contre les déflagrations. Ne pas utiliser dans un environnement explosif ou hautement inflammable.
4. Les pales ou les hélices en rotation peuvent engendrer des blessures graves. Les opérateurs doivent être très prudents et faire preuve de bon sens lors du fonctionnement de l'agitateur, quelle que soit la vitesse de mélange.
5. Toutes les pales et les hélices de mélange doivent être en bon état, avec des tiges droites. Si l'agitateur vibre à grande vitesse, vérifiez si la tige de l'hélice est endommagée et réparez-la ou remplacez-la si nécessaire.
6. Une extrême prudence s'impose lors du mélange de produits chimiques, de façon à s'assurer qu'aucun produit chimique n'éclabousse en dehors du récipient de mélange. L'opérateur devra faire attention lors du passage à des vitesses de mélange plus élevées.
7. Vérifiez que l'hélice d'agitation n'entre pas en contact avec le récipient contenant du liquide.
8. Ne faites pas fonctionner l'agitateur si vous avez les pieds dans l'eau. Vérifiez que l'appareil est toujours sec. Ne plongez pas les pièces de l'appareil dans des liquides, à l'exception de la pale d'agitation. Protégez l'appareil et l'opérateur de toute éclaboussure.
9. Assurez-vous que les cheveux, les vêtements ou les bijoux ne peuvent pas être pris dans les pièces rotatives. Un mandrin en rotation rapide risque de blesser l'opérateur.
10. L'alimentation de l'agitateur peut être arrêtée en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. En cas d'urgence, déconnectez le câble d'alimentation du réseau.

- ⚠ 11. S'assurer que le bouton d'alimentation et le câble du secteur sont accessibles rapidement, directement et sans risque, à tout moment, mais surtout en cas de panne.
- ⚠ 12. L'agitateur doit être utilisé avec le cordon d'alimentation fourni. Le cordon et la prise de mise à la terre sont des éléments de sécurité importants. Ne pas utiliser un cordon avec des caractéristiques inappropriées ou une prise non reliée à la terre. Il est important de toujours raccorder l'agitateur à une prise reliée à la terre. Ne pas modifier la prise.

Instructions générales

Lire toutes les instructions de sécurité: Déballez l'instrument avec précaution. S'assurer qu'il n'est pas endommagé et vérifier le contenu de l'emballage par rapport à la liste de contrôle. Si l'instrument est endommagé ou si le contenu de l'emballage ne correspond pas à la liste, en aviser le fournisseur immédiatement.





Lire attentivement le manuel. S'assurer que tous les opérateurs qui doivent utiliser l'agitateur lisent tout ce manuel avant de s'en servir. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter:

Caframo Limited

501273 Grey Road 1
Georgian Bluffs ON N0H 2T0, Canada

Tel: 519-534-1080
Toll Free: 800-567-3556 (within USA and Canada)
Website: www.CaframoLabSolutions.com
E-mail: labsales@caframo.com

Homologations

Normes		
Amérique du Nord	 	CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-051-15 UL 61010-1 (3rd Edition) UL 61010-2-051 FCC Part 15, Class A ICES003
Europe, Australie Nouvelle-Zélande	 	IEC 61010-1, IEC 61010-2-051 EMC/EMI standard IEC 61326-1

CSA	Canadian Standards Association
CE	Communauté Européenne (European Community)
UL	Underwriters Laboratories
FCC	Federal Communications Commission
IEC	The International Electrotechnical Commission
ICES	Interference Causing Equipment Standards
EMC	Electromagnetic Compatibility
EMI	Electromagnetic Interference

Installation (BDC250MU1 ne comprend que le moteur)

Assemblage du statif

Desserrez le contre-écrou. Insérez l'extrémité fileté de la tige dans la base du statif. Tournez la tige dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer. Fixez en resserrant le contre-écrou.

Installation de l'agitateur

Faites glisser l'ouverture de la pince par-dessus la tige du statif. Abaissez la tige jusqu'à la hauteur voulue. Faites tourner le bouton de réglage de la pince pour bien fixer l'agitateur à la tige du statif. Connectez le cordon d'alimentation fourni à l'agitateur. Branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique raccordée à la terre.

Assemblage de l'hélice

Fixez l'hélice sur la tige d'agitation. Resserrez les vis de serrage pour les fixer en position.

Installation de l'hélice

Insérez la tige de l'hélice dans l'ouverture du dispositif de serrage jusqu'à l'arrêt.

Environnement et conditions de fonctionnement

L'agitateur BDC250 doit être utilisé dans les conditions suivantes:

A l'intérieur

1. Altitude : jusqu'à 2 000 mètres (6 500 pieds).
2. Température : de 5°C à 40°C (41°F à 104°F).
3. Humidité relative maximale : 80% jusqu'à 31°C (88°F), diminuant de façon linéaire jusqu'à 50% d'humidité relative à 40°C (104°F).
4. Degré de pollution 2 conforme à la norme 664 de la CEI


Auto Start (mise en marche automatique)

Cet agitateur est équipé d'une fonctionnalité optionnelle de mise en marche automatique, appelée « Auto Start ». Lorsqu'elle est activée, l'agitateur redémarrera après une panne de courant, après un arrêt provoqué par un appareil de contrôle (par exemple, un API) ou après une coupure de courant localisée (lorsque, par exemple, l'agitateur est débranché). Lorsque l'agitateur sera de nouveau alimenté en électricité, sa vitesse augmentera progressivement et automatiquement jusqu'à atteindre celle spécifiée avant l'arrêt de l'appareil. La fonctionnalité « Auto Start » est désactivée sur l'agitateur à sa sortie d'usine.

Pour activer la fonctionnalité « Auto Start », s'assurer dans un premier temps que l'appareil n'est pas sous tension. Rester appuyer sur le bouton (+) puis appuyer sur le bouton Marche/Arrêt. L'activation de la fonctionnalité « Auto Start » sera indiquée par l'illumination d'un voyant LED fixe dans le coin inférieur droit de l'affichage.

Pour désactiver la fonctionnalité « Auto Start », s'assurer dans un premier temps que l'appareil n'est pas sous tension. Rester appuyer sur le bouton (-) puis appuyer sur le Bouton Marche/Arrêt.

Dimensions

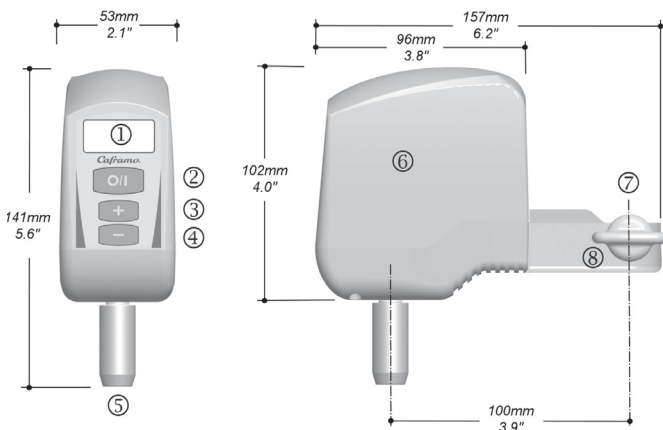


- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| ① Affichage LED à quatre chiffres | ⑤ Dispositif de serrage |
| ② Bouton - Marche/Arrêt | ⑥ Boîtier |
| ③ Bouton - augmenter tours/min. | ⑦ Ouverture de la pince |
| ④ Bouton - diminuer tours/min. | ⑧ Bouton de réglage de la pince |

Données techniques

Numéro de modèle	BDC250
Plage de vitesse	50 à 2500 ta/min.
Couple max.	10 Ncm
Puissance mécanique de sortie	1/50 hp
Entrée Alimentation électrique	C.A. 100 à 240 volts, 50/60 Hz (le cordon d'alimentation Caframo fourni doit être utilisé)
Sortie de l'alimentation électrique à l'agitateur	C.C. 24 volts, 1 amp
Poids - agitateur seul Poids - emballage total	0,37 kgs (0.8 lbs) 1,47 kgs (3.2 lbs)
Volume maximum	2 litres, viscosité semblable à celle de l'eau
Boîtier moulé	Copolymère d'acétal ignifugé et résistant aux produits chimiques. Recyclable.
Pavé numérique	Polyester étanche, résistant aux agents chimiques
Longueur du cordon d'alimentation	Env. 1,8 mètres (6 pieds)
Dispositif de serrage en acier inoxydable	Pour fixer des tiges 6 mm (0,24 in)
Précision de l'affichage LED	± 10 tr/min ou 3 % de la valeur indiquée, 4 chiffres

Capacités de couple

Courbe de couple

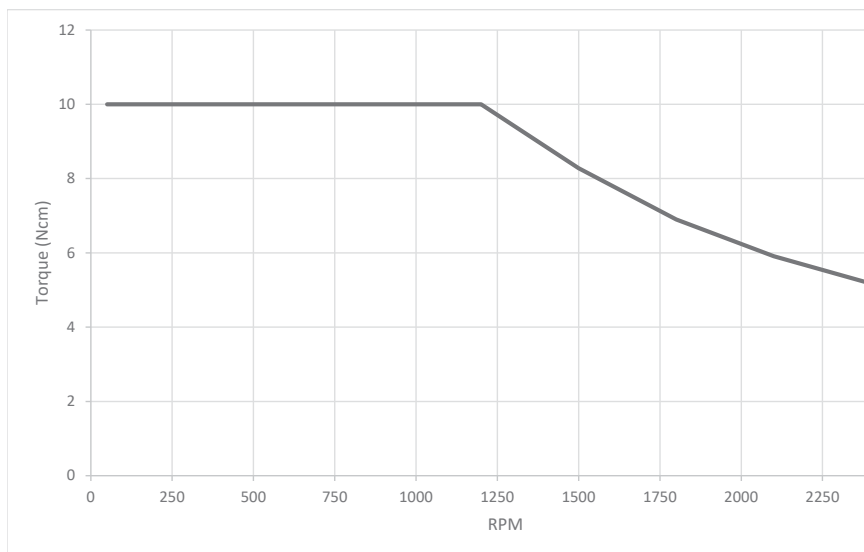

Consignes de fonctionnement

Assurez-vous que l'agitateur est bien fixé comme spécifié dans les consignes d'installation. Assurez-vous que la tige et la pale d'agitation sont bien fixées. L'agitateur est désormais prêt à être utilisé pour mélanger des liquides.

Fonction des boutons



Bouton Marche/Arrêt - Pour allumer ou éteindre le moteur de l'agitateur. A sa mise en marche, l'agitateur tourne à une vitesse de 50 tours/min après un délai de 5 secondes. .



Bouton Augmenter - accroît la vitesse d'un tr/min. Si vous appuyez sur ce bouton dans les 5 secondes suivant la mise en marche de l'agitateur, l'appareil reprend la dernière vitesse à laquelle il fonctionnait avant son arrêt.



Bouton Diminuer - réduit la vitesse d'un tr/min. Si vous appuyez sur ce bouton dans les 5 secondes suivant la mise en marche de l'agitateur, l'appareil fonctionnera à la vitesse de 40 tr/min.

OL Indique un état de surcharge. La charge est trop importante pour l'agitateur et doit être réduite. L'affichage flashera l'indication "-OL-" cinq fois et l'unité s'éteindra

d'elle même. Pour réinitialiser, simplement rallumer.

La sécurité est intégrée dans cet agitateur. Lorsque l'agitateur est mis sous tension, il reste en pause pendant 5 secondes avant de commencer à mélanger. La dernière vitesse utilisée est affichée sur la DEL. L'utilisateur a le choix entre trois options.

1. Ne rien faire. L'agitateur commencera de fonctionner à 40 tr/min au bout de cinq secondes.
2. Appuyer accroît sur et l'agitateur commencera à effectuer l'agitation à la dernière vitesse réglée avant l'arrêt de l'agitateur. Cette vitesse est affichée.
3. Appuyer réduit sur et l'agitateur commencera à fonctionner à 40 tr/min.

Nettoyage et maintenance

Nettoyage


Débrancher l'agitateur avant de le nettoyer. En utilisant un savon doux et une solution aqueuse, nettoyez le boîtier et le panneau de contrôle de l'agitateur à l'aide d'un chiffon humide. Ne pas utiliser d'eau de Javel chlorée, des produits nettoyants à base de chlore, de produits abrasifs, d'ammoniac, de paille de fer ou de tampon à récurer contenant du métal ou de produits similaires trop solvants ou trop abrasifs. Ceux-ci risquent d'endommager la surface de l'agitateur.

Entretien

N'essayez pas d'effectuer vous-même l'entretien ou la réparation d'un agitateur Caframo. L'ouverture du boîtier de l'agitateur annulera la garantie. Contactez Caframo pour une autorisation de retour du produit et les consignes de retour.

Nettoyez l'agitateur pour retirer tout matériau potentiellement dangereux pour la santé. Fournissez une FDS ou toute autre fiche de sécurité pour tous les éléments chimiques utilisés avec cet agitateur, si approprié. Mettez l'agitateur et ses pièces détachées dans leur emballage d'origine pour les protéger et éviter qu'elles ne soient endommagées durant leur transport. Suivez les consignes d'expédition fournies par Caframo une fois le retour autorisé et l'autorisation de retour de matériel (RMA) délivrée.

AVERTISSEMENT:

 Tout manquement au nettoyage, à l'entretien ou à la manipulation de l'agitateur comme décrit dans le présent document peut avoir des conséquences sur la sécurité de l'utilisateur.

Garantie et responsabilité produit

Garantie

Caframo garantit le produit décrit dans le présent document contre tout défaut de fabrication, et tout défaut matériel ou de main d'œuvre pendant trois ans à compter de la réception de cet appareil par l'acheteur. L'enregistrement de la garantie est disponible en ligne sur www.CaframoLabSolutions.com.

Cette garantie limitée couvre les pièces et la main d'œuvre. L'ouverture du boîtier de l'agitateur annulera la garantie.

Seul un avenant spécialement publié pourra modifier cette garantie. Aucun individu n'est autorisé à modifier les clauses de cette garantie ou de ses avenants. Les accessoires ne sont pas couverts par cette garantie. Les dommages dus à la corrosion ou à tout dommage accidentel ne sont pas couverts.

Responsabilité produit

Quelles que soient les circonstances, Caframo ne pourra être tenu responsable pour tout dommage direct, indirect ou spécial, de quelque nature qu'il soit.

Caframo se réserve le droit d'apporter des changements techniques au produit sans aucun préavis.

Accessoires

Les accessoires suivants sont disponibles à l'achat.

Hélice et tige d'agitation. - Numéro de référence S100

- (1) Tige d'agitation, 186 x 6.35 mm
- (1) Radiale hélice, 12.7 x 30.5 mm
- (1) Axial hélice, 12.7 x 30.5 mm

Statif - Numéro de référence A215

- (1) Base du statif
- (1) Creux tige de statif avec écrou de blocage, 495 x 9.5 mm

Índice de idioma

Inglés.....	1
Francés.....	11
Español.....	21
Alemán	31

Contenido

Índice de idioma	21
Lista de envío	22
Introducción	22
Leyenda de etiqueta de seguridad	23
Instrucciones de seguridad	23
Instrucciones generales	24
Aprobaciones.....	24
Instalación	25
Condiciones ambientales de funcionamiento	25
Auto Start (Inicio automático).....	26
Dimensiones	26
Datos técnicos	27
Capacidad de torque de la batidora	28
Instrucciones generales de funcionamiento	28
Limpieza y servicio.....	29
Garantía y responsabilidad del Producto.....	30
Accesorios.....	30

Lista de envío

Compare el contenido del envío (BDC250 or BDC250U1) con respecto a los elementos de la siguiente lista, para asegurarse que se han recibido todas las piezas con el agitador. No deseche la caja y los materiales de empaque, hasta verificar que cuenta con todas las piezas. Se recomienda guardar todo el material de empaque original para el transporte y almacenamiento de la unidad.


- Agitador digital pequeño *
- Cable de alimentación *
- Manual de instrucciones *
- Llave Allen, (2) tornillos de fijación
- Eje del impulsor
- (2) Álabes del impulsor
- (2) Tornillos de fijación del impulsor
- Base de soporte
- Barra de soporte de la base y tuerca de sujeción

* Incluido con BDC250MU1 (sólo motor)

Fuente de alimentación universal

Incluido con BDC250U1, BDC250MU1.

- Tapones intercambiables para:
 - a. América del Norte / México / Japón
 - b. Europa
 - c. Australia / China
 - d. Reino Unido / Singapur
- Mide H 68, W 50, D 39.3 mm
- Cumple con RoHS y marcado CE

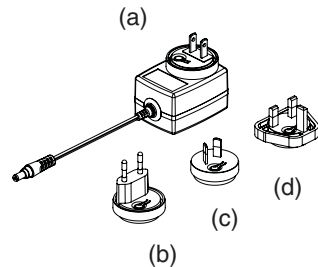

Introducción

Este agitador está específicamente diseñado para uso profesional en el laboratorio y en la industria para agitar líquidos con diversas propiedades y aplicaciones.

Este agitador usa un motor de CC de alta eficiencia, sin escobilla. La velocidad se mantiene constante con realimentación continua hacia el motor. Cuando las exigencias de torsión se encuentran fuera del rango del agitador, la protección integrada contra sobrecarga electrónica garantiza que no ocurrirán daños a las piezas electrónicas, al motor o a la transmisión.

El agitador está diseñado para confiabilidad y durabilidad. No contiene piezas desgastables que requieran servicio de mantenimiento por parte del usuario durante la vida útil normal del agitador. No contiene piezas que deban ser reemplazadas por el usuario.


LEYENDA DE ETIQUETA DE SEGURIDAD



PRECAUCIÓN: Lea las instrucciones de operación con cuidado y por completo.





RECYCLE: Recycle in accordance with the waste



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Todos los operadores deben estar familiarizados con el agitador y leer este manual completo. Si el agitador se usa de una forma distinta a lo especificado por el fabricante, la protección provista con el equipo puede verse afectada.
2. El agitador se debe fijar en forma segura a un soporte estable como por ejemplo la base que se suministra. Si se utiliza otro tipo de base, la unidad debe estar sujeta de manera que no se caiga.
3. **PRECAUCIÓN:** Este producto no es un agitador a prueba de explosión. No lo utilice en entornos altamente inflamables o explosivos.
4. Las paletas giratorias o impulsores pueden ocasionar serias lesiones personales. Los operadores deben tener extreme cuidado y utilizar su buen juicio al mezclar a cualquier velocidad.
5. Todas las paletas mezcladoras e impulsores deben estar en buena condición, con sus ejes derechos. Si el agitador vibra a altas velocidades, revise el eje de la paleta para detectar si tiene algún daño, y repárelo o reemplácelo de ser necesario.
6. Se debe tener sumo cuidado al mezclar productos químicos, para garantizar que ningún químico salpique fuera del envase de mezclado. Debe tenerse cuidado cuando se cambie la velocidad de mezclado a velocidades más altas.
7. Asegúrese de que el impulsor de mezclado no entre en contacto con el envase contenedor.
8. No operar mientras se esté parado sobre agua. Mantenga la unidad seca y no sumerja ninguna de sus partes en ningún líquido, con excepción de la paleta. Proteja la unidad y al operador contra salpicaduras.
9. Asegúrese de que ninguna parte de su ropa, accesorios o cabello puede enredarse en las piezas giratorias. Un portaherramientas de giro rápido puede causar lesiones al operador.
10. La alimentación del agitador se puede interrumpir presionando el botón de alimentación. En caso de emergencia, desconecte el cable de alimentación principal.

-  11. Asegúrese de poder acceder de inmediato al botón de encendido y al cable de alimentación que conecta a la red eléctrica, en forma directa y sin riesgos en todo momento, y sobre todo en caso de falla.
-  12. El agitador se debe utilizar con el cable de alimentación provisto. El cable y el tipo de enchufe con conexión a tierra son elementos de seguridad importantes. No utilice un cable con especificaciones inadecuadas o un enchufe sin conexión a tierra. Conecte siempre el mezclador a un toma-corriente con conexión a tierra. No modifique el enchufe.

Instrucciones generales

Lea las instrucciones de seguridad: Desempaque el agitador con cuidado. Compruebe que no esté deteriorado y verifique el contenido con la lista de envío. Si el agitador está deteriorado o el contenido no corresponde con la lista de envío, notifique al proveedor de inmediato.





Lea el manual cuidadosamente. Asegúrese que todos los usuarios lean este manual completo antes de poner el agitador en funcionamiento. Para preguntas o consultas adicionales, comuníquese con:

Caframo Limited

501273 Grey Road 1
Georgian Bluffs ON N0H 2T0, Canada

Tel: 519-534-1080
Toll Free: 800-567-3556 (within USA and Canada)
Website: www.CaframoLabSolutions.com
E-mail: labsales@caframo.com

Aprobaciones

Normas Técnicas		
Norteamericanos	 	CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-051-15 UL 61010-1 (3rd Edition) UL 61010-2-051 FCC Part 15, Class A ICES003
Europa, Australia, Nueva Zelanda	 	IEC 61010-1, IEC 61010-2-051 EMC/EMI standard IEC 61326-1

CSA Canadian Standards Association
CE Communauté Européenne (European Community)
UL Underwriters Laboratories

FCC	Federal Communications Commission
IEC	The International Electrotechnical Commission
ICES	Interference Causing Equipment Standards
EMC	Electromagnetic Compatibility
EMI	Electromagnetic Interference

Instalación (BDC250MU1 sólo incluye motor)

Ensamblaje de la base

Retire la tuerca. Introduzca el extremo roscado de la barra de la base en la base de soporte. Gire en sentido de las agujas del reloj para ajustar. Asegure con la tuerca.

Instalación del agitador

Deslice la abertura de la abrazadera sobre la parte superior de la barra de la base. Descienda a la altura deseada. Gire la perilla de la abrazadera para ajustar en forma segura sobre la barra de la base. Conecte el cable de alimentación suministrado al agitador. Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente con conexión a tierra.

Ensamblaje del impulsor

Agregue el (los) álabe(s) al eje del impulsor. Apriete el tornillo de fijación para ajustar.

Instalación del impulsor

Introduzca el eje del impulsor en la abertura de la pinza portapiezas hasta que se detenga.

Condiciones ambientales de funcionamiento

El agitador debe funcionar en las siguientes condiciones:

En interiores

1. Altura de hasta 2000 metros (6500 pies).
2. Temperaturas de 5°C a 40°C (41°F a 104°F).
3. Humedad relativa máxima del 80% para temperaturas de hasta 31°C (88°F) disminuyendo linealmente hasta una humedad relativa del 50% a 40°C (104°F).
4. Grado de contaminación 2 de conformidad con IEC 664.


Auto Start (Inicio automático)

Este agitador incluye una función opcional de Inicio automático. Cuando se configura, el agitador reanuda el mezclado después de una falla de corriente; cuando el equipo de control ha quitado la alimentación (es decir, el controlador lógico programable) o cuando la alimentación ha sido interrumpida (es decir, cuando se desconecte el agitador). Cuando la alimentación se restablece, el agitador se coloca automáticamente en la última velocidad y reanuda el mezclado. El agitador se envía de fábrica con la función de Inicio automático desactivada.

Para configurar la función de Inicio automático, asegúrese primero que el agitador esté apagado. Mantenga presionado el botón Aumentar y luego presione el botón de encendido. Cuando está activo, el Inicio automático se indica mediante un punto de luz LED fija en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Para desactivar la función de Inicio automático, asegúrese primero que el agitador esté apagado. Mantenga presionado el botón Reducir y luego presione el botón de encendido.

Dimensiones

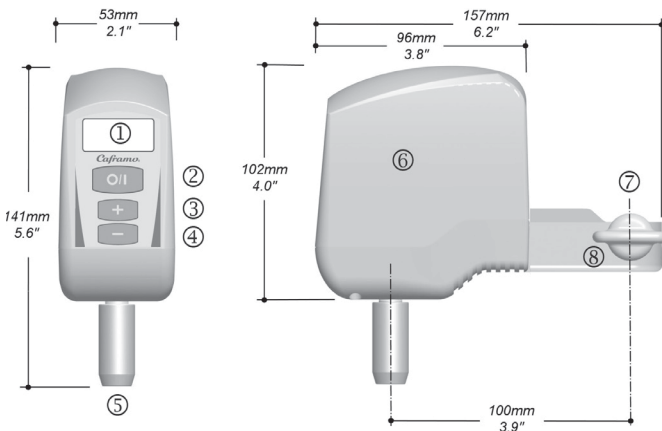


- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| ① Pantalla LED de 4 dígitos | ⑤ Pinzas portapiezas |
| ② Botón de Encendido/Apagado | ⑥ Cubierta |
| ③ Botón Aumentar rpm | ⑦ Abertura de la abrazadera |
| ④ Botón Reducir rpm | ⑧ Perilla de la abrazadera |

Datos técnicos

Número de modelo	BDC250
Margen de velocidad	De 50 a 2.500 rpm
Torsión máx.	10 Ncm
Alimentación de salida mecánica	1/50 hp
Entrada de alimentación	CA 100 - 240 voltios, 50/60 Hz, (Debe usar el cable de alimentación Caframo suministrado)
Salida eléctrica de la alimentación al agitador	CC 24 voltios, 1 ampere
Peso – sólo el agitador Peso – todo el paquete	0.37 kgs (0.8 libras) 1.47 kgs (3.2 libras)
Volumen máx.	2 litros, viscosidad acuosa
Cubierta moldeada	Copolímero acetal retardante de llama, resistente a los químicos, reciclable.
Teclado	Poliéster a prueba de agua, resistente a los químicos
Longitud de cable	1.8 metros (6 pies)
Pinzas portapiezas en acero inoxidable	Acopla en un eje de 6 mm (0.24 en)
Precisión de la pantalla LED	± 10 rpm o 3% de lectura, 4 dígitos

Capacidad de torque de la batidora

Curva de par

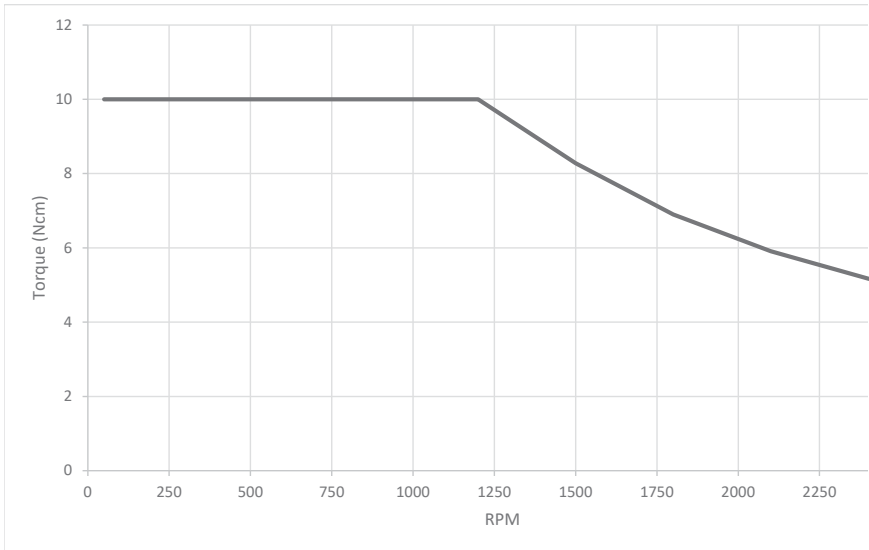

Instrucciones generales de funcionamiento

El agitador debe estar instalado en forma segura según se especifica en las instrucciones de instalación. Asegúrese de que el eje de mezclado y el álabe estén bien ajustados. El agitador está ahora listo para usar mezclando líquidos.

Funciones de operación de los botones



Botón de alimentación – Enciende y apaga el motor del agitador. Cuando se enciende inicialmente, el agitador gira a 50 rpm. después de un lapso de 5 segundos. Se recuerda la última velocidad..



Botón Aumentar – Incrementa la velocidad una rpm a la vez. Si se oprime dentro de los primeros cinco segundos de haber encendido la batidora, esta girará a la última velocidad que se.



Botón Reducir – disminuye la velocidad una rpm a la vez. Si se oprime dentro de los primeros cinco segundos de haber encendido la batidora, esta girará a 50 rpm.

OL Indica la existencia de una sobrecarga. La carga es demasiado grande para el agitador y debe reducirse. Oprima el botón de energía, introduzca los nuevos parámetros y ponga a funcionar el agitador.

Se han incorporado funciones de seguridad en este agitador. Al encenderlo, se detiene por 5 segundos antes de comenzar a mezclar. En la pantalla LED aparece la última velocidad que se utilizó. El usuario tiene tres opciones.

1. No hacer nada. Después de cinco segundos, el agitador comenzará a girar a 40 rpm.
2. Oprima el botón de incrementar y el agitador comenzará a funcionar a la última velocidad que se usó antes de apagarlo. Esta velocidad aparecerá en la pantalla.
3. Oprima el botón de disminuir y el agitador comenzará a funcionar a 40 rpm.

Limpieza y servicio

Limpieza


Desconecte el agitador antes de limpiarlo. Utilizando una solución de jabón suave y agua, limpie la cubierta y el panel de control del agitador con un paño húmedo. No utilice blanqueador con cloro, limpiadores a base de cloro, abrasivos, amoníaco, lana de acero ni esponjas de fregar que contengan metal, ni disolventes fuertes o abrasivos. Pueden deteriorar la superficie del agitador.

Servicio

No intente hacer mantenimiento, ni reparar un agitador Caframo. Si la cubierta del agitador es abierta, la garantía pierde toda validez. Comuníquese con Caframo para obtener una autorización de devolución e instrucciones de devolución.

Limpie el agitador para que quede libre de materiales que pueden ser perjudiciales. Provea los MSDS u otras hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados con este agitador, según corresponda. Coloque el agitador y sus piezas en su empaque original para proteger y evitar daños durante el transporte. Siga las instrucciones de envío indicadas por Caframo cuando se autorice la devolución y se emita la RMA (Autorización de devolución del producto).

PRECAUCIÓN:

 Si no se limpia, hace mantenimiento o manipula el mezclador como se especificó anteriormente, la unidad puede presentar fallas, lo cual puede afectar la seguridad del usuario.

Garantía y responsabilidad del Producto

Garantía

Caframo garantiza el producto aquí descrito de su fabricación contra defectos de materiales y de mano de obra por un período de tres años contados a partir de la recepción del producto por parte del comprador. El registro de garantía está disponible en Internet en www.CaframoLabSolutions.com.

Esta garantía limitada cubre piezas y mano de obra. Si la cubierta del agitador es abierta, la garantía pierde toda validez.

La presente garantía sólo puede ser modificada mediante una enmienda publicada específicamente. Ninguna persona tiene autorización para modificar lo dispuesto en esta política de garantía, ni en sus enmiendas. Los elementos fungibles no están cubiertos por esta garantía. Los daños ocasionados por corrosión o rotura accidental no están cubiertos.

Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia, Caframo será responsable por daños indirectos, emergentes o especiales de ningún tipo.

Caframo se reserva el derecho de efectuar cambios técnicos sin previo aviso.

Accesorios

Los siguientes accesorios están disponibles para su compra.

Shaft and Impellers - N° de pieza S100

- (1) Eje del impulsor, 186 x 6.35 mm
- (1) Impulsor radial, 12.7 x 30.5 mm
- (1) Impulsor axial, 12.7 x 30.5 mm

Stand - N° de pieza A215

- (1) Base
- (1) Barra de soporte la base y tuerca de sujeción, 495 x 9.5 mm

Sprachindex

Englisch	1
Französisch	9
Spanisch.....	21
Deutsche	31

Inhaltsverzeichnis

Sprachindex	31
Packliste	32
Introduction	32
Sicherheitshinweise – Legende	33
Sicherheitshinweise	33
Allgemeine Hinweise	34
Zulassungen	34
Aufbau	35
Umgebungsbedingungen für den Betrieb	36
Autostart.....	36
Maße	37
Technische Daten	37
Drehmomentwerte	38
Allgemeine Bedienungshinweise	38
Reinigung und Wartung.....	39
Garantie und Produkthaftung.....	40
Zubehör.....	40

Packliste

Überprüfen Sie anhand der folgenden Liste, ob alle zum Rührer (BDC250, BDC250U1) gehörenden Elemente geliefert wurden. Den Transportbehälter und das Verpackungsmaterial erst entsorgen, nachdem alle Teile erfasst wurden. Es wird empfohlen, die Original-Packmaterialien für Transport- und Lagerungszwecke aufzubewahren.


- Kleiner Digitalrührer *
- Netzkabel *
- Bedienungsanleitung *
- Inbusschlüssel, (2) Gewindestift Innensechskant *
- Ständerbasis
- Ständerstab und Fixiermutter
- Impellerschaft
- (2) Impellerflügel
- (2) Impeller-Fixierschrauben

* Inbegriffen mit BDC250MU1 (nur mit Motor)

Universal-Netzteil

Im Lieferumfang von BDC250U1, BDC250MU1 enthalten.

- Austauschbare Stecker für:
 - a. Nordamerika / Mexiko / Japan
 - b. Europa
 - c. Australien / China
 - d. Großbritannien / Singapur
- Maßnahmen H68, W50, D39,3 mm
- RoHS-konform und CE-gekennzeichnet

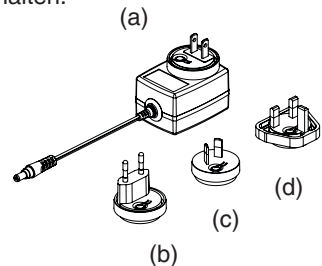

Introduction

Dieser Rührer wurde speziell für den professionellen Einsatz in Labor und Industrie entwickelt, durchmischt Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Eigenschaften gründlich und zuverlässig.

Der Rührer arbeitet mit einem hocheffizienten bürstenlosen Gleichstrommotor. Durch kontinuierliche Synchronisierung mit dem Motor wird eine konstante Drehzahl erzielt. Falls das erforderliche Drehmoment die Kapazität des Rührers übersteigt, sorgt ein integrierter elektronischer Überlastungsschutz dafür, dass es nicht zu Beschädigungen von Elektronik, Motor oder Getriebe kommt.

Der Rührer wurde speziell auf hohe Zuverlässigkeit und lange Standzeit ausgelegt. Es gibt keine Verschleißteile, die im Rahmen der regulären Lebenserwartung des Rührers instandgesetzt werden müssen. Es gibt keine Teile, die vom Nutzer gewartet werden müssen.


Sicherheitshinweise – Legende













ACHTUNG: Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig lesen.



RECYCLING: Bestimmungsgemäß entsorgen.



Sicherheitshinweise

-  1. Sämtliche Bediener müssen sich mit dem Rührer und dieser Anleitung gründlich vertraut machen. Falls der Rührer nicht wie vom Hersteller vorgegeben eingesetzt wird, können Schutzmechanismen des Gerätes beeinträchtigt werden.
-  2. Der Rührer muss auf sichere Weise an einer stabilen Halterung befestigt werden, z. B. am mitgelieferten Ständer. Falls andere Ständer eingesetzt werden, muss das Gerät so abgesichert werden, dass es beim Kippen nicht umfallen kann.
-  3. **ACHTUNG:** Der Rührer ist nicht explosionsgeschützt („Ex-geschützt“). Verwenden Sie das Gerät nicht an brand- oder explosionsgefährdeten Orten.
-  4. Die sich drehenden Schaufeln oder Impeller können schwere Verletzungen verursachen. Bediener des Gerätes müssen mit höchster Sorgfalt und gesundem Menschenverstand arbeiten; unabhängig von der jeweiligen Drehzahl.
-  5. Mischschaufeln und -impeller müssen sich grundsätzlich in einwandfreiem Zustand befinden, die Schäfte müssen absolut gerade sein. Falls der Rührer bei hohen Drehzahlen zu vibrieren beginnt, überprüfen Sie den Schaft auf Beschädigungen; reparieren Sie den Schaft gegebenenfalls oder tauschen Sie ihn aus.
-  6. Chemikalien müssen mit größter Sorgfalt gemischt werden, damit stets gewährleistet ist, dass keine Chemikalien aus dem Mischbehälter austreten. Der Wechsel zu höheren Drehzahlen muss mit größter Aufmerksamkeit erfolgen.
-  7. Achten Sie darauf, dass der Mischaufsatz (Schaufel, Impeller) nicht mit dem Mischbehälter in Berührung kommt.
-  8. Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn Sie in Wasser stehen. Halten Sie das Gerät trocken, tauchen Sie keinerlei Teile (mit Ausnahme der Mischaufsätze) in Flüssigkeiten. Schützen Sie das Gerät und sich selbst vor Spritzern.
-  9. Sorgen dafür, dass sich keine lose Kleidung, Schmuckstücke oder Haare in den rotierenden Teilen verfangen können. Ein schnell rotierendes Spannfutter kann schwere Verletzungen verursachen.
-  10. Mit der Ein-/Austaste kann die Stromzufuhr zum Rührer unterbrochen

werden. In Notfällen trennen Sie das Netzkabel vom Gerät.

- ⚠ 11. Achten Sie darauf, dass Ein-/Ausschalter und Netzkabel des Rührers im Falle einer Fehlfunktion sofort, direkt und ohne jegliches Risiko erreicht werden können.
- ⚠ 12. Der Rührer muss mit dem mitgelieferten Netzkabel betrieben werden. Netzkabel und Schutzkontaktstecker tragen maßgeblich zur Betriebssicherheit bei. Verwenden Sie keinesfalls Kabel mit geringerer Belastbarkeit, niemals Stecker ohne Schutzerdkontakt. Schließen Sie den Rührer grundsätzlich an eine Schutzkontaktsteckdose an. Verändern Sie nicht den Stecker.

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie sämtliche Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Packen Sie den Rührer vorsichtig aus. Überzeugen Sie sich davon, dass der Rührer nicht beschädigt ist, vergleichen Sie den Lieferumfang mit der Packungsliste. Falls der Rührer beschädigt sein sollte oder der Lieferumfang von der Packungsliste abweicht, benachrichtigen Sie bitte sofort Ihren Lieferanten.


Lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch! Sorgen Sie dafür, dass sämtliche Nutzer des Gerätes die Anleitung gründlich lesen, bevor sie mit dem Rührer arbeiten. Bei weiteren Fragen oder Anfragen wenden Sie sich bitte an:


Caframo Limited

501273 Grey Road 1
Georgian Bluffs ON N0H 2T0, Canada

Tel: 519-534-1080
Toll Free: 800-567-3556 (within USA and Canada)
Website: www.CaframoLabSolutions.com
E-mail: labsales@caframo.com

Zulassungen

Normen		
Nordamerika		CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-051-15 UL 61010-1 (3rd Edition) UL 61010-2-051 FCC Part 15, Class A ICES003

Europa, Australien Neuseeland		IEC 61010-1, IEC 61010-2-051 EMC/EMI standard IEC 61326-1
-------------------------------------	---	--

CSA	Canadian Standards Association
CE	Communauté Européenne (European Community)
UL	Underwriters Laboratories
FCC	Federal Communications Commission
IEC	The International Electrotechnical Commission
ICES	Interference Causing Equipment Standards
EMC	Electromagnetic Compatibility
EMI	Electromagnetic Interference

Aufbau (Inbegriffen mit BDC250MU1 nur mit Motor)

Ständermontage

Entfernen Sie die Fixiermutter. Setzen Sie das Gewindeende des Ständerstabes in die Ständerbasis ein. Ziehen Sie den Stab im Uhrzeigersinn fest. Ziehen Sie die Fixiermutter an.

Rührerinstallation

Schieben Sie die Klemmöffnung über das obere Ende des Ständerstabes. Auf die gewünschte Höhe absenken. Fixieren Sie den Rührer durch Anziehen des Klemmknopfes am Ständerstab. Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an den Rührer an. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer geerdeten Steckdose.

Impellermontage

Setzen Sie Impeller flügel auf den Impellerschaft auf. Ziehen Sie die Feststellschraube zum Fixieren an.

Impellerinstallation

Schieben Sie den Impellerschaft bis zum Anschlag in die Aufnahmeöffnung ein.

Umgebungsbedingungen für den Betrieb

Der Rührer muss unter den folgenden Bedingungen betrieben werden:

Betrieb nur in Innenbereichen

1. Betrieb in Höhen unter 2000 Metern (6500 Fuß).
2. Temperaturen von 5°C bis 40°C (41°F bis 104°F).
3. Bei einer maximalen relativen Feuchte von 80% bei Temperaturen bis 31°C (88°F) und einem linearen Rückgang auf 50% relative Feuchte bei 40°C (104°F).
4. Verschmutzungsgrad 2 gemäß IEC 664.


Autostart

Ihr Rührer ist mit einer optionalen Autostartfunktion ausgestattet. Wenn diese eingestellt ist, setzt der Rührer das Mischen nach Stromausfällen, nach Abschalten durch Steuergeräte (z. B. PLC) oder nach Unterbrechung der Stromversorgung (z. B. durch Trennen des Rührers) automatisch fort. Nach Wiederherstellen der Stromversorgung setzt der Rührer seine Arbeit automatisch mit der zuletzt eingestellten Drehzahl fort. Bei Auslieferung ab Werk ist die Autostartfunktion zunächst abgeschaltet.

Zum Einschalten der Autostartfunktion sorgen Sie zunächst dafür, dass der Rührer abgeschaltet ist. Halten Sie die Schneller-Taste gedrückt, drücken Sie dann zusätzlich die Ein-/Austaste. Die aktive Autostartfunktion wird wie folgt angezeigt permanent leuchtender LED-Punkt unten rechts im Display

Zum Abschalten der Autostartfunktion sorgen Sie zunächst dafür, dass der Rührer abgeschaltet ist. Halten Sie die Langsamer-Taste gedrückt, drücken Sie dann zusätzlich die Ein-/Austaste.

Maße

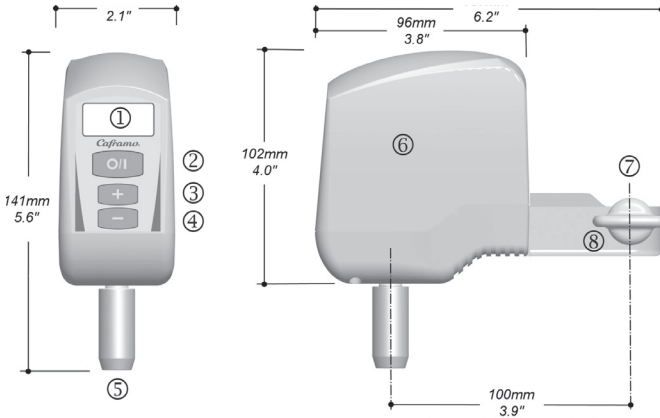


- ① Vierstelliges LED-Display
- ② Taste - Ein/Aus
- ③ Taste - U/min erhöhen
- ④ Taste - U/min vermindern
- ⑤ Aufnahme
- ⑥ Gehäuse
- ⑦ Klemmöffnung
- ⑧ Klemmknopf

Technische Daten

Modellnummer	BDC250
Geschwindigkeitsbereich	50 bis 2500 U/min
Maximales Drehmoment	10 Ncm
Mechanische Ausgangsleistung	1/50 PS
Netzteil Eingang	100 bis 240 Volt Wechselspannung, 50/60 Hz (mitgeliefertes Caframo-Netz-kabel muss verwendet werden)
Netzteil Ausgang zum Rührer	24 Volt Gleichspannung, 1 Ampere
Gewicht - nur Rührer	0,37 kgs (0,8 lbs)
Gewicht - gesamt	1,47 kgs (3,2 lbs)
Maximalvolumen	2 Liter, wasserartige Viskosität
Gehäuse	Chemikalienbeständiges, flammhemmendes Copolymer. Recyclingfähig.
Bedienfeld	Wasserfestes, chemikalienbeständiges Polyester
Netzkabellänge	1,8 Metern (6 Fuß)
Edelstahlaufnahme	Passend für 6 mm-Schaft (0.24 Zoll)
LED-Display-Anzeige-genau-igkeit	± 10 U/min oder 3% des angezeigten Werts, 4 Zeichen

Drehmomentwerte

Drehmomentkurve

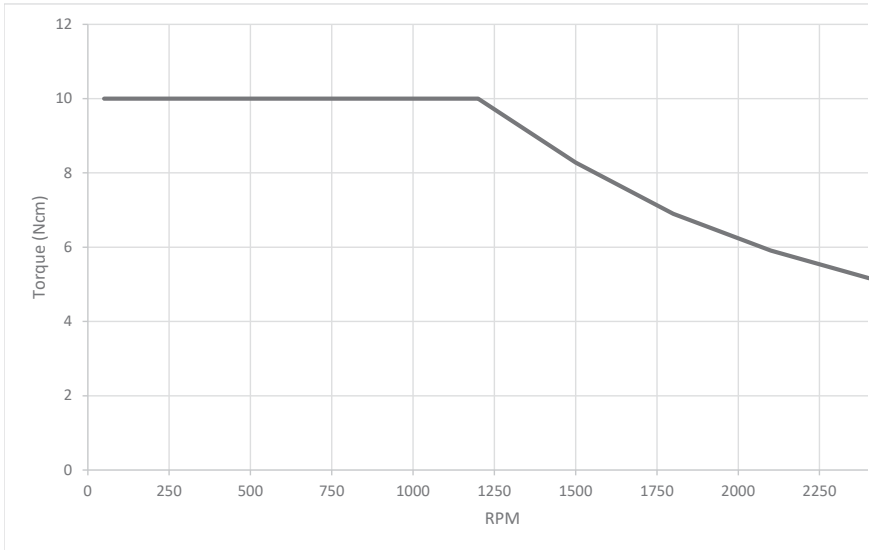

Allgemeine Bedienungshinweise

Der Rührer muss wie in der Installationsanleitung angegeben auf sichere Weise fixiert werden. Vergewissern Sie sich, dass Mischerschaft und Flügel sicher fixiert sind. Der Rührer kann nun zum Mischen von Flüssigkeiten eingesetzt werden.

Bedientastenfunktionen



Ein-/Austaste - Schaltet den Motor des Rührers ein und aus. Beim ersten Einschalten arbeitet der Rührer nach einer 5-sekündigen Verzögerung mit einer Drehzahl von 50 U/min. Das Gerät merkt sich die zuletzt eingestellte Drehzahl.



U/min erhöhen - Erhöhen der Drehzahl um 1 U/min Wenn Sie diese Taste innerhalb von fünf Sekunden nach Einschalten des Rührers betätigen, wird die zuletzt vor Ausschalten des Geräts eingestellte Rührdrehzahl verwendet.



U/min vermindern - Verlangsamen der Drehzahl um 1 U/min. Wenn Sie diese Taste innerhalb von fünf Sekunden nach Einschalten des Rührers betätigen, wird automatisch eine Rührdrehzahl von 50 U/min eingestellt.

OL Steht für Overload (Überladen). Die Lademenge kann vom Rührer nicht verarbeitet werden. Reduzieren Sie die Lademenge. Um den Rührer zurückzusetzen,

schalten Sie ihn aus und wieder ein.

Dieser Rührer ist mit wichtigen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Der Rührer läuft erst fünf Sekunden nach dem Einschalten an. Sie können die zuletzt verwendete Rührdrehzahl auf der LED-Anzeige ablesen. Für den Betrieb stehen die drei folgenden Optionen zur Wahl.

1. Warten Sie ab. Nach 5 Sekunden beginnt der Rührvorgang mit 40 U/min.
2. Drücken Sie (+) um den Rührer mit der vor dem letzten Ausschalten eingestellten Rührdrehzahl zu starten. Diese Drehzahl wird angezeigt.
3. Drücken Sie (-) um den Rührer mit 40 U/min in Betrieb zu nehmen.

Reinigung und Wartung


Reinigung

Trennen Sie den Rührer vor dem Reinigen vollständig von der Stromversorgung. Zum Reinigen verwenden Sie eine Lösung aus Wasser und milder Seife. Wischen Sie das Gehäuse und das Bedienfeld des Rührers mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keinerlei Chlor-Bleichmittel, Chlor-basierte Reinigungsmittel, Scheuermittel, Ammoniak, Stahlwolle oder Scheuerblöcke mit metallenen Inhaltsstoffen oder ähnlich aggressive Lösungs- oder Scheuermittel. Solche Mittel können die Oberflächen des Gerätes beschädigen.

Wartung

Versuchen Sie nicht, einen Caframo-Rührer selbst zu warten oder zu reparieren. Falls das Gehäuse des Rührers geöffnet wird, erlischt die Garantie. Wenden Sie sich zur Rücksendung an Caframo. Reinigen Sie den Rührer gründlich von sämtlichen potentiell schädlichen Rückständen. Erstellen Sie bei Bedarf ein Material-Sicherheitsdatenblatt oder ein anderes Sicherheitsdatenblatt für sämtliche Chemikalien, die mit dem Rührer verarbeitet wurden. Transportieren Sie den Rührer und seine Zubehörteile in der Originalverpackung; so wird das Gerät geschützt und es kommt nicht zu Beschädigungen. Orientieren Sie sich bei Rücksendungen (nach Absprache und Zuteilung einer RMA-Nummer) an den Caframo-Vorgaben.

ACHTUNG:

 Falsche oder fehlerhafte Reinigung und Wartung sowie falsche Handhabung des Rührers (siehe oben) kann zu Ausfällen führen, die zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit des Bedieners führen können.

Garantie und Produkthaftung

Garantie

Ab Übernahme des Caframo-Gerätes durch den Käufer garantiert Caframo über einen Zeitraum von drei Jahren die Fehlerfreiheit des Produktes hinsichtlich Material- und Herstellungsfehlern. Die Garantierregistrierung kann über www.CaframoLabSolutions.com.

Diese eingeschränkte Garantie deckt Teile und Arbeitsaufwand ab. Falls das Gehäuse des Rührers geöffnet wird, erlischt die Garantie.

Diese Garantie kann nur durch speziell publizierte Revisionen abgeändert werden. Diese Garantiepolice einschließlich ihrer Revision kann nicht durch Einzelpersonen angepasst werden. Verschleißteile werden nicht durch diese Garantie abgedeckt. Schäden durch Korrosion oder Unfall werden nicht abgedeckt.

Haftung

Caframo haftet unter keinen Umständen für indirekte Schäden, Folgeschäden oder spezielle Schäden jedweder Art.

Caframo behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne Vorankündigung auszuführen.

Zubehör

Folgende Zubehörteile sind zum Kauf erhältlich.

Impeller Flügel und Impellerschaft - Artikel-Nr. S100

- (1) Impellerschaft, 186 x 6.35 mm
- (1) Radiale Laufradflügel, 12.7 x 30.5 mm
- (1) Axial Laufradflügel, 12.7 x 30.5 mm

Ständer - Artikel-Nr. A215

- (1) Ständerbasis
- (1) Ständerstabes und Fixiermutter, 495 x 9.5 mm

Caframo[®]
LabSolutions

501273 Grey Road 1
Georgian Bluffs ON N0H 2T0, Canada

Tel: 519-534-1080
Toll Free: 800-567-3556 (USA and Canada)
Web site: CaframoLabSolutions.com
E-mail: labsales@caframo.com